


Schemat rozmieszczenia koryt kablowych

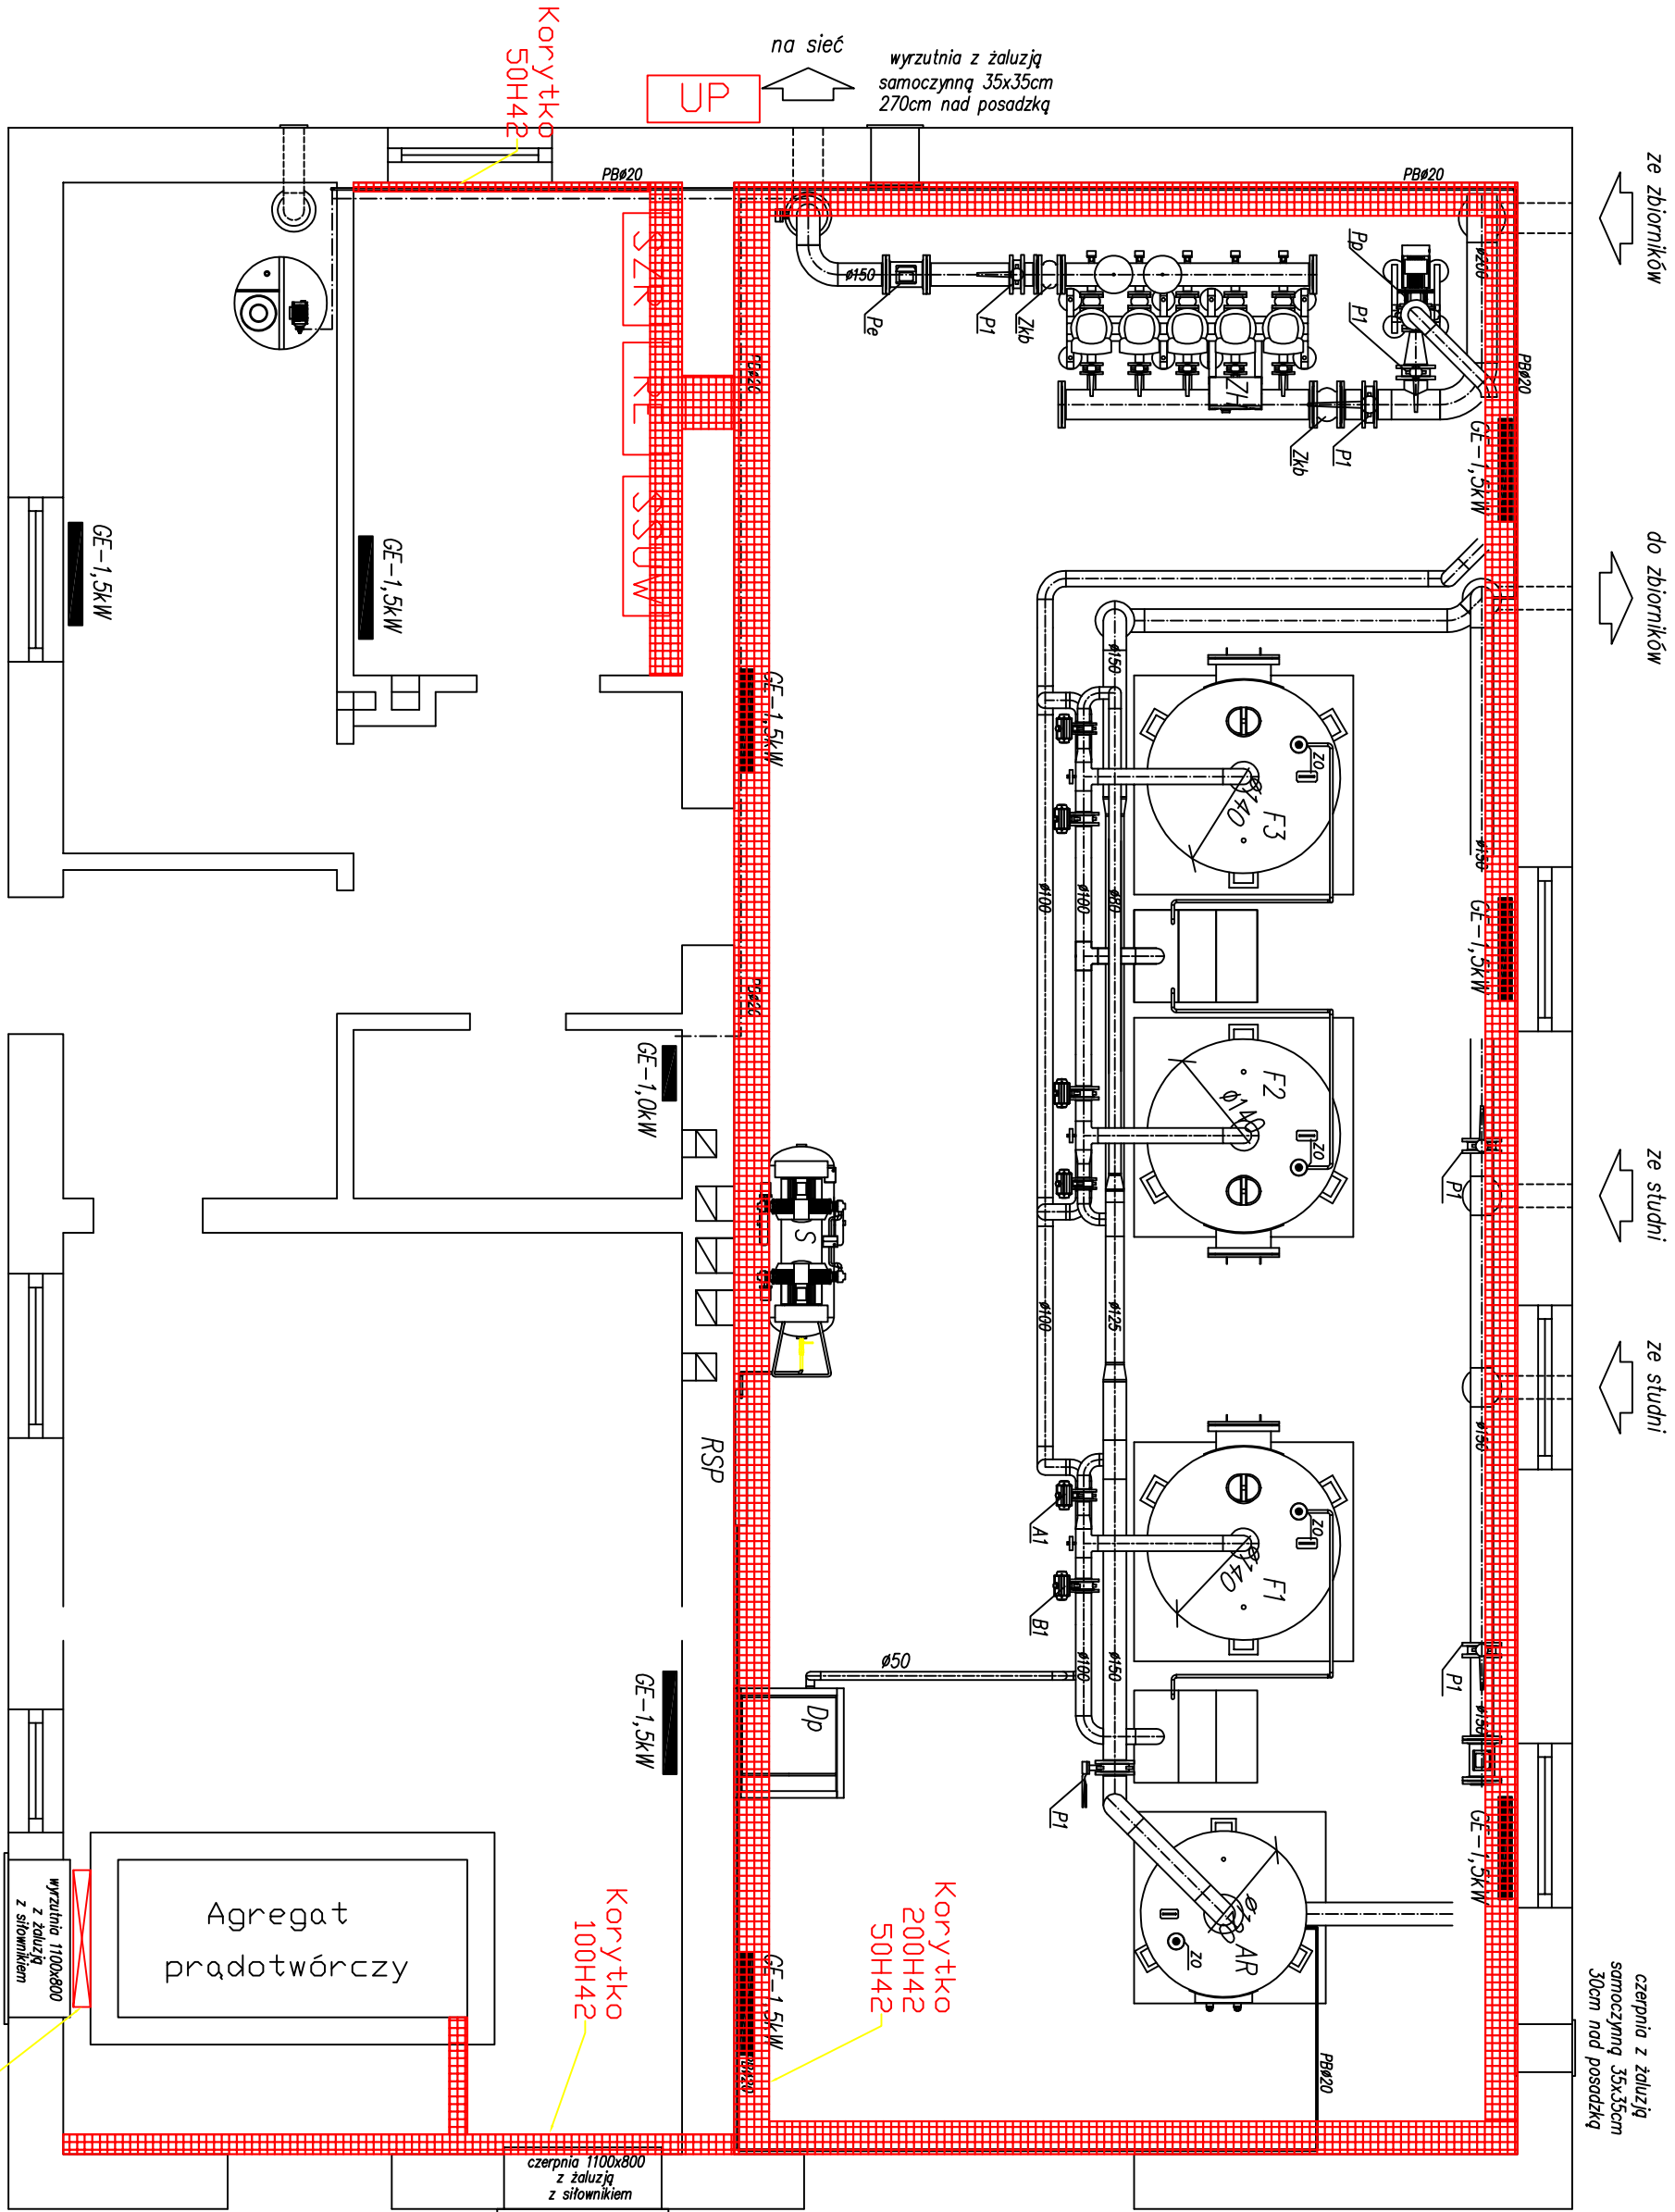

UWAGA:

Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocować na wysięgnikach ściennych, konstrukcjach wsporczych/przykręcanych do ścian, sufitu lub orurowania.

Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika.

Odejsścia od koryt wykonać w rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu.

Koryta mocować stosując uchwyty ściennie, odciągi, konstrukcje itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich filtrów ułożyć w korytkach kablowych. Od puszek do silowników pneumatycznych ułożyć przewody LYYżo3x0,5mm2 w rurkach giętkich gumowanych mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek.

Rury osłonowe w przepustów kablowych w posadzce uszczelnić dławikami gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalcastymi.

Dopuszcza się częściowe wykorzystanie istniejących koryt.

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------|
| Projektant: | mgr inż. Paweł Iwanicki | PDI.00086/PWDE/13 | |
| Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | | | |
| - | - | - | |
| Nazwa projektu: | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokolach wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 200m3 każdy, rozbudowa osadnika popłuczyn, budową międzyobiektywnych kolektorów technologicznych wodociągowych i sanitarnych, budową kabli zasilających i sterujących wraz z zapozdobowaniem terenu. | | |
| Objekt: | Działka nr 729/2 Sokół; gm. Sławski | | |
| Inwestor: | Gmina Sławski ul. Plac Wolności 13/15; 18-520 Sławski | | |
| Tytuł rysunku: | Schemat rozmieszczenia koryt kablowych | | |
| Skala: | Data: | Nr projektu: | Branża: |
| 1-50 | 18.05.2016 rok | 0138P1516=SUW | Elektryczna |
| | | | Nr rysunku: |
| | | | E-4 |
| | | | Strona: |
| | | | 59 |