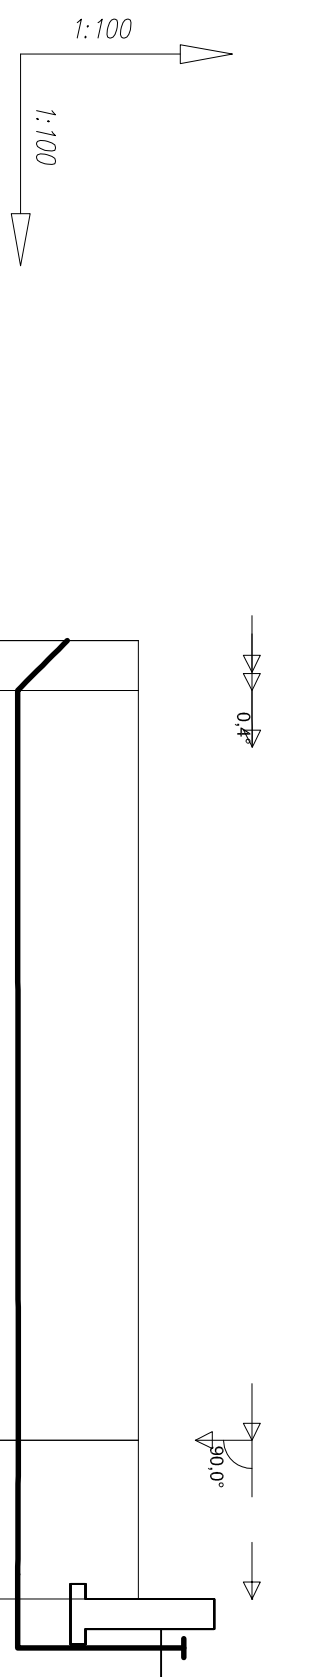


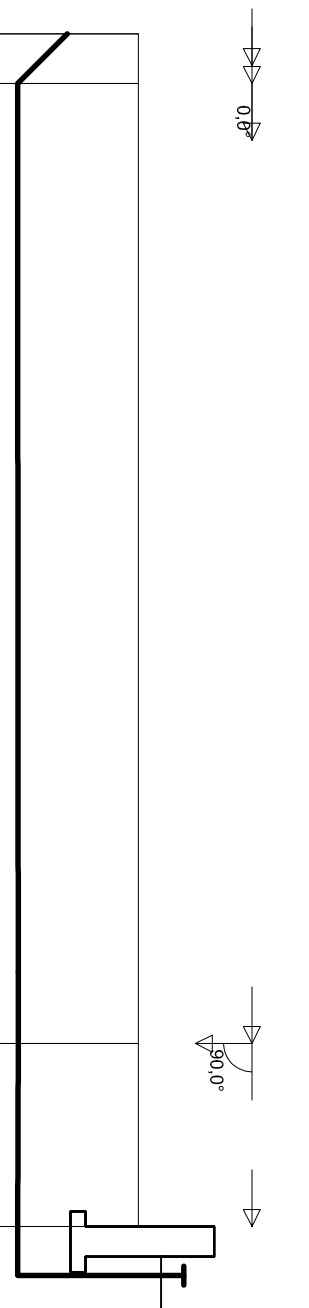
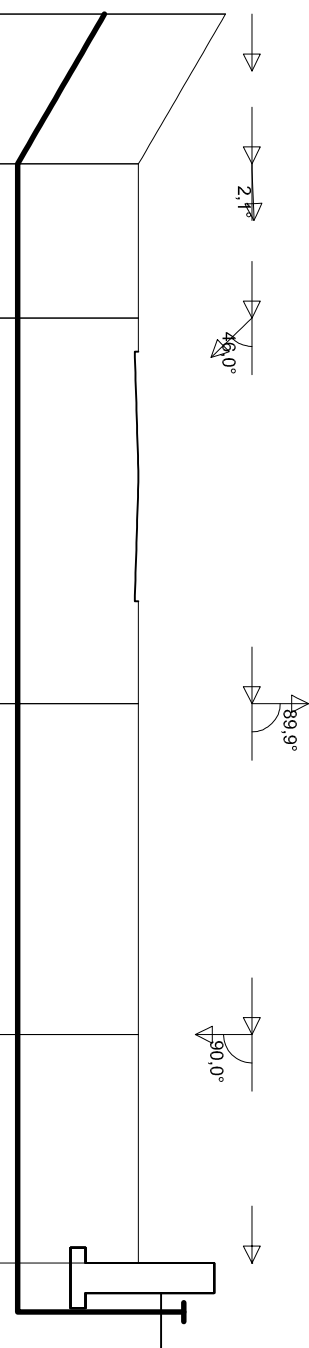


Profile wodociągowe



Poziom porównawczy 162,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	166,30		166,30	
Rzędna osi rurociągu [m]	165,36		164,70	166,30
Zagłębienie osi rurociągu	0,94	1,60		1,60
Odległości [m]	0,66	9,91	2,09	
Spadek		0,1 %		
Odległości [m]				
Długość trasy [m]	0,00	10,58	12,67	
Materiał	225×13,4 PE100 SDR17			

[illegible]

167,45		165,85	1,60	1,99	0,00
166,30		164,70	1,60	2,04	1,99
166,30		164,70	1,60	5,11	4,03
166,30		164,70	1,60	4,37	9,14
166,30		164,70	1,60	3,02	13,51
					16,53

SW



Obiekt	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokolach wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 200m ³ każdy, rozbudowa osiedla pobliskich, budową międzyobiektywnych kolektorów technologicznych wodociągowych i sanitarnych, budową kabli zasilających i sterujących wraz z zagospodarowaniem terenu.
--------	--

Adres	Działka nr 729/2 Sokoły, gm. Stawiski
-------	---------------------------------------

Investor	Gmina Sławsk ul. Plac Wolności 13/15; 18-520 Sławsk	
Przedmiot rysunku	PROFIL WODOCIĄGOWE	Nr rys 9
	Skala	1:100

Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL0115/POOS/08	18.05.2016	
Projektant:				
