


ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH DOZIEMNYCH ZŁACZEM AROTA

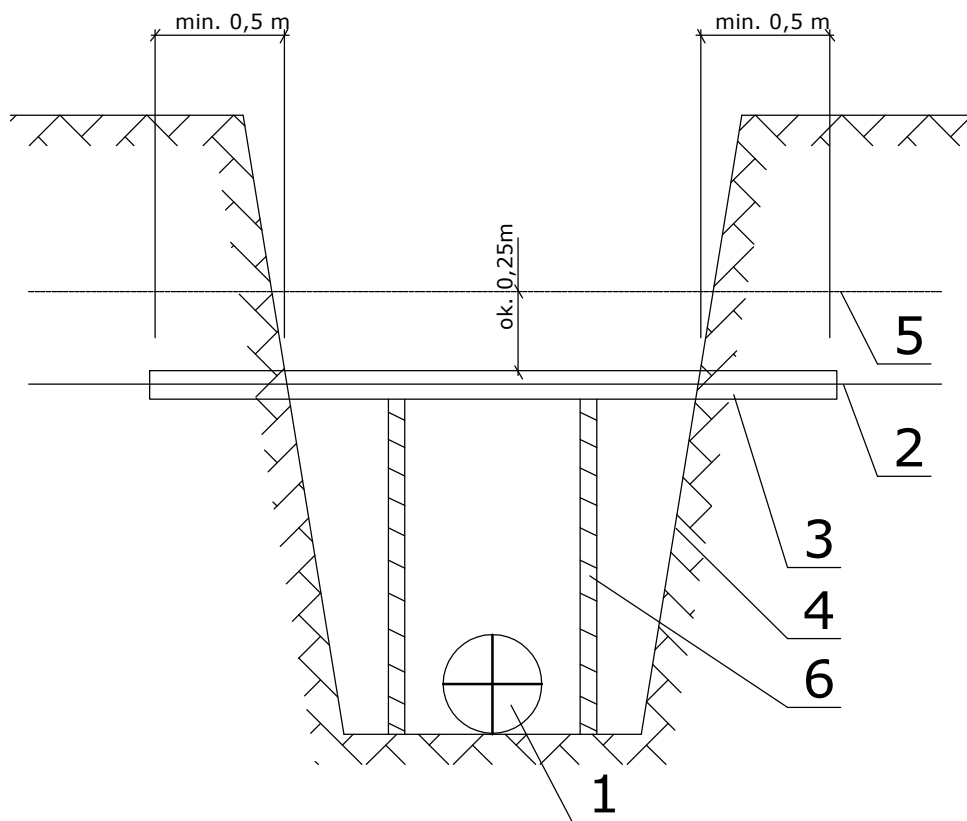

Oznaczenia:

- 1 - projektowana sieć podziemna
- 2 - projektowany kabel energetyczny
- 3 - projektowana rura Arota rura dzielona
- 4 - obrys wykopu
- 5 - folia PVC
- 6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m